

TEPC

NÚMERO DE EMERGENCIA: 888-895-7473

Acerca de la compañía Tucson Electric Power Company

Tucson Electric Power Company (TEP), opera un sistema de transmisión de gas natural que abarca 18.381 millas en Arizona. El sistema de línea de tuberías y las instalaciones de TEP entregan gas natural hasta la Estación de Energía de Gila River (Gila River Power Station).

¿Qué hace TEP si ocurre una fuga?

Para estar preparados en caso de una fuga, los representantes de TEP se comunican regularmente con los respondedores locales de emergencias. Al recibir una notificación de un incidente o de una fuga, TEP enviará inmediatamente a un personal entrenado para asistir a los respondedores de emergencias.

Los operadores de las líneas de tuberías y los respondedores de emergencias están entrenados para proteger vidas, propiedades e instalaciones en caso de una emergencia.

PRODUCTOS TRANSPORTADOS

PRODUCTOS TRANSPORTADOS EN SU AREA

PRODUCTO	TIPO DE FUGA	VAPORES
GAS NATURAL	Gas	Es más liviano que el aire y generalmente se eleva y se disipa. Se puede acumular en espacios confinados y viajar hasta fuentes de encendido.
RIESGOS A LA SALUD	Son muy fáciles de incendiarse con el calor, chispas o llamas y forman una mezcla explosiva con el aire. Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin dar ningún aviso y pueden ser tóxicos si se inhalan en concentraciones grandes. El contacto con gas o con gas líquido puede causar quemaduras, heridas graves y/o congelamiento.	

TEP también tomará medidas para minimizar la cantidad de producto que se esté escapando y para aislar la emergencia en la línea de tuberías.

Manteniendo la seguridad y la integridad de las líneas de tuberías


TEP invierte una cantidad considerable de tiempo y capital para mantener la calidad e integridad de la línea de tuberías, la cual es monitoreada las 24 horas del día a través de un centro de control tripulado. TEP también utiliza inspecciones regulares para identificar daños potenciales. El personal del centro de control monitorea continuamente el sistema de líneas de tuberías y evalúa cambios en presión y flujo para las operaciones en la planta de energía. Ellos le notifican al personal de campo si hay una emergencia y/o la posibilidad de una fuga. Las válvulas son utilizadas por el personal de la línea de tuberías para aislar una fuga.

TEP ha desarrollado programas suplementarios de evaluación de peligros conocidos como Programas de Manejo de Integridad ("IMP" por sus siglas en inglés). Usted puede obtener información específica acerca del programa de TEP contactándonos directamente.


Como obtener información adicional

Para obtener un resumen del Programa de Conciencia Pública de TEP, contáctenos llamando al 480-310-1516.

MARCADORES DE DUCTO

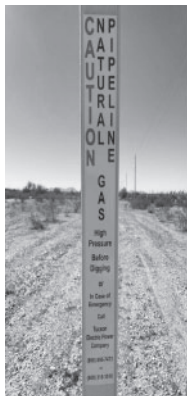

MAPA DE SISTEMA

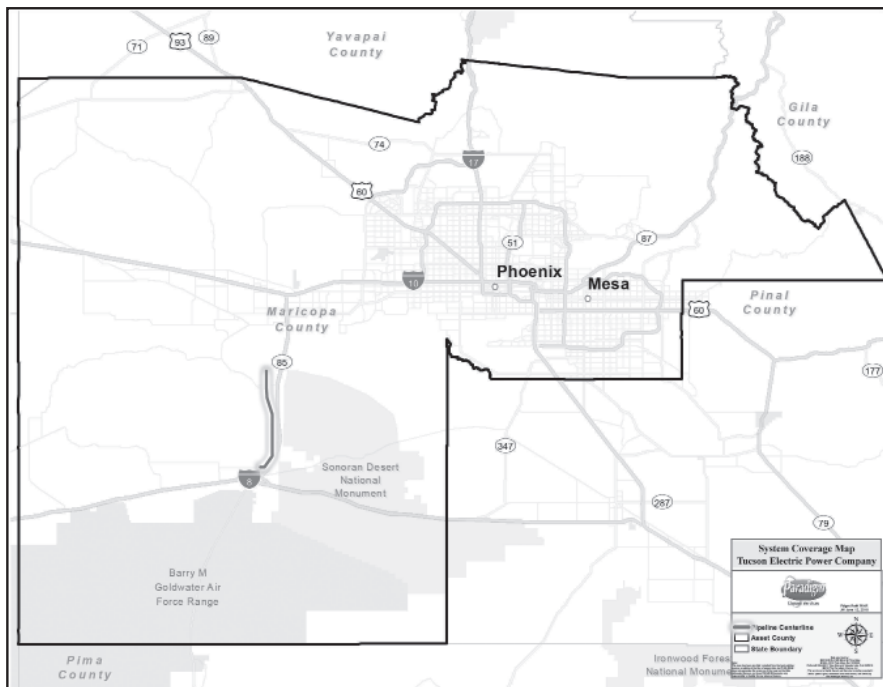

Mapa de base cortesía de openstreetmap.org